

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод ЭлектроТермического Оборудования»



Изготовлено в России

Пульт управления электронагревателями ПУВН-10

ПАСПОРТ



Сертификат соответствия
№ TC RU C-RU.AL16.B.22592
с 31.01.2017 по 30.03.2022

Адрес изготовителя: г. Новосибирск, ул. Кайтымовская, 71;
тел/факс; +7 (383) 3-5555-17, 352-9999, 3-7777-25, 310-23-80;
e-mail: info@novoten.ru; url: <http://novoten.ru/>

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления электронагревателями (далее ПУ) предназначен для управления работой электрических устройств, где требуется автоматическое поддержание установленного значения температуры теплоносителя в диапазоне $0 \div 85^{\circ}\text{C}$.

В частности ПУ может использоваться для управления температурой теплоносителя в котлах при использовании электронагревательного элемента типа ТЭНБ мощностью до 10 кВт.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электронагревателя при трехфазном подключении, не более, кВт	10
Мощность электронагревателя при однофазном подключении, не более, кВт.....	6
Номинальное напряжение, В	220/380
Число фаз.....	1 / 3
Номинальная частота, Гц	50
Максимально допустимая температура теплоносителя на выходе из электронагревателя, $^{\circ}\text{C}$	85
Диапазон регулирования температуры, $^{\circ}\text{C}$	$0 \div 85$
Интервал возврата, $^{\circ}\text{C}$	3 ± 1
Габаритные размеры, мм:	
глубина.....	85
ширина.....	210
высота	180
Масса, кг	2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт управления	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К подключению и обслуживанию ПУ допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок напряжением до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1 проводить техническое обслуживание ПУ под напряжением;
- 2 эксплуатировать ПУ с открытой крышкой;
- 3 эксплуатировать неисправный ПУ;
- 4 эксплуатировать ПУ с неисправным электрокабелем;
- 5 производить установку и ремонт ПУ лицам, не имеющим соответствующей квалификации;
- 6 эксплуатировать ПУ без заземления;
- 7 использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей;
- 8 эксплуатировать ПУ без электрического соединения общей точки всех электронагревателей с нулевым проводом электросети.
- 9 Запрещается при однофазном подключении использовать нагрузку более 6 кВт.

Установку ПУ производить по согласованию с местными органами Госэнергонадзора.

Произвести заземление корпуса ПУ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

Питание электронагревателя через ПУ в домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

ПУ состоит из корпуса, на котором смонтированы колодка зажимов KZ, зажим заземления, реле магнитное RM1, RM2, RM3, выключатель клавишный WK, терморегулятор TR. Терморегулятор разрывает цепь питания магнитных реле при нагревании теплоносителя до заданной температуры; при снижении температуры на $3 \pm 1^\circ\text{C}$ терморегулятор замыкает цепь.

В ПУ предусмотрено подключение внешнего канала управления. При его отсутствии клеммы «**ВНЕШНИЙ КАНАЛ**» на клеммной колодке замкнуты накоротко. В качестве внешнего канала управления могут быть использованы датчики температуры воздуха, в том числе SMS терморегуляторы, GSM выключатели с контролем температуры и другие приборы, предназначенные для управления системами отопления, а также различные датчики аварийного контроля. Для управления с помощью внешнего канала по температуре воздуха рекомендуется установить на терморегуляторе температуру $70 \div 75^\circ\text{C}$.

6. МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Установить и закрепить ПУ стационарно на стене или на другой вертикальной поверхности таким образом, чтобы к нему был обеспечен свободный доступ для ремонта и осмотра. Расстояние между ПУ и электронагревателем выбрать такое, чтобы баллон терморегулятора свободно дотягивался до специального посадочного места на корпусе нагревательного прибора.

Еставить медный баллон терморегулятора в специальное посадочное место на корпусе нагревательного прибора. В другом случае можно установить колбу термостата на трубе подачи воды, не далее 1 метра от когла, закрепить стяжками и обернуть теплоизолятором.

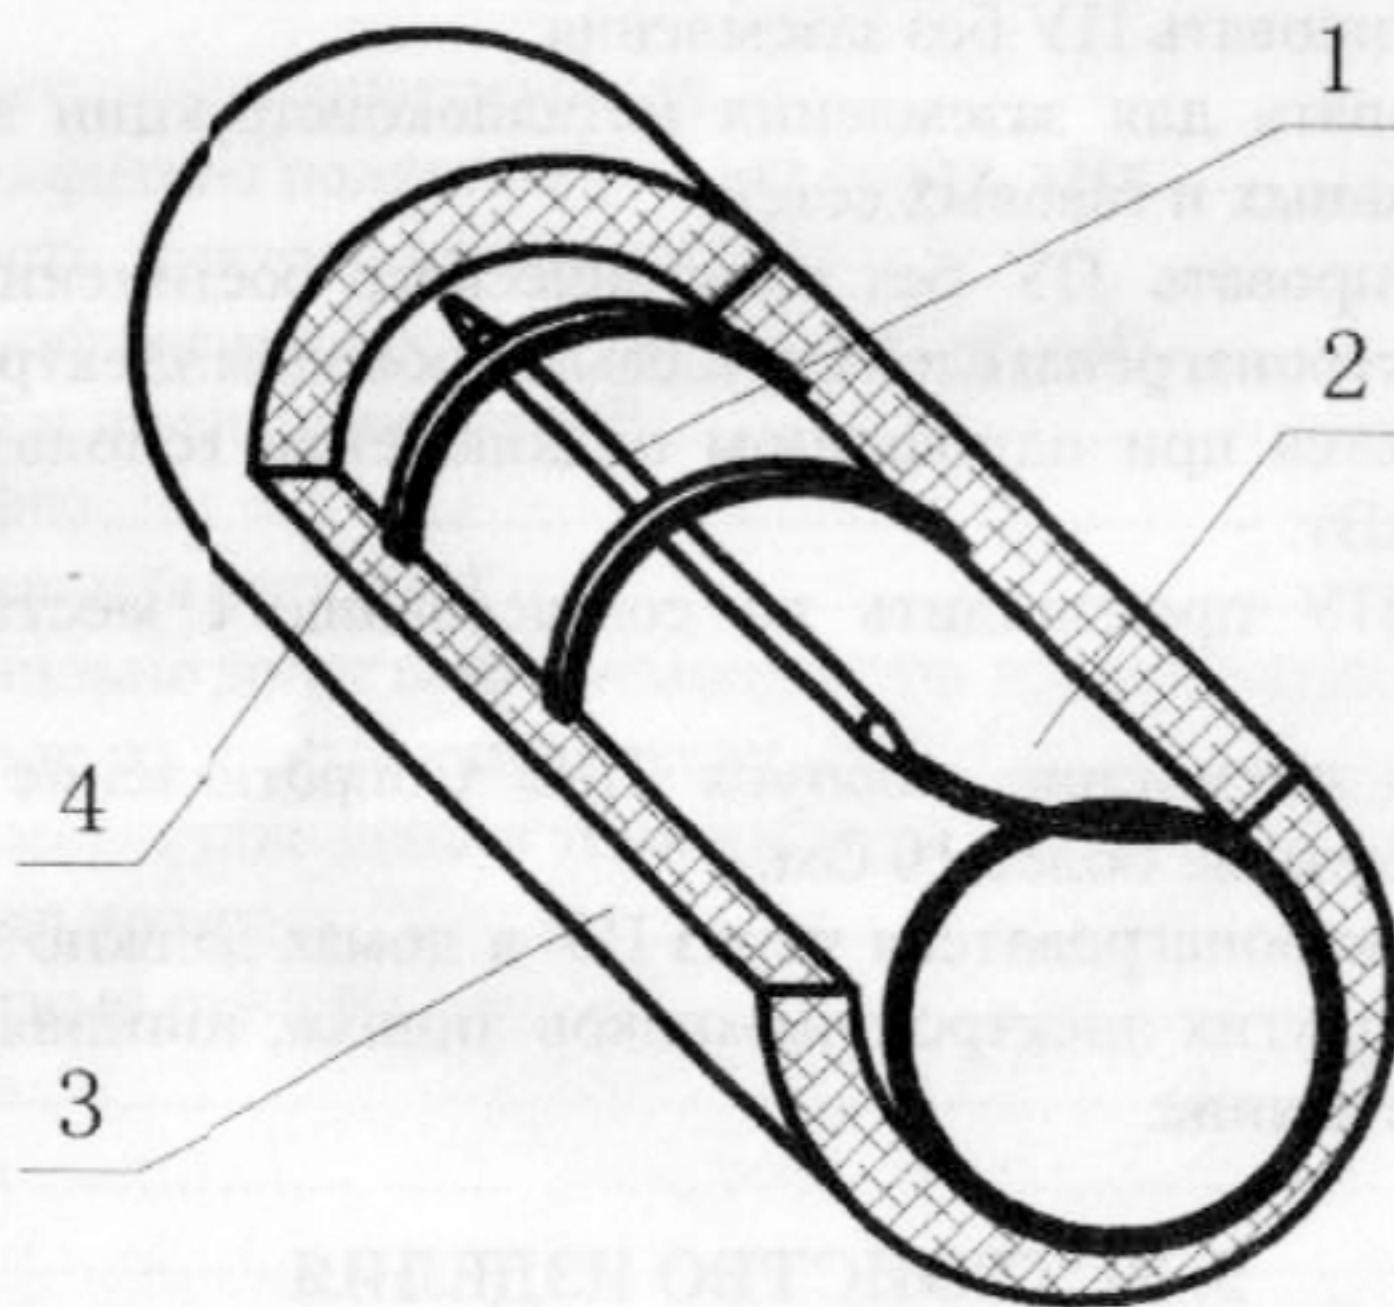


Схема установки датчика терморегулятора.

1-датчик терморегулятора, 2-стальная труба,
3-теплоизоляция, 4-стяжки

В случае установки терморегулятора на прибор, не имеющий для него посадочного места, необходимо обеспечить расположение баллона терморегулятора в глухой гильзе омываемой теплоносителем с внутренним диаметром не более 10 мм. Данная гильза должна располагаться в верхней (наиболее нагретой) части отопительного прибора или рядом на трубе выхода теплоносителя из нагревательного прибора. Для улучшения теплового контакта баллон перед установкой рекомендуется покрыть слоем технического вазелина.

ВНИМАНИЕ! Датчик терморегулятора представляет собой медный баллон соединенный с терморегулятором капиллярной трубкой. Повреждение баллона или обрыв капиллярной трубки приводит к выходу из строя терморегулятора. При монтаже пульта управления следует осторожно обращаться с капиллярной трубкой, избегая лишних перегибов.

Все электрические соединения производить согласно схемам (смотри рисунок 1) и обозначению на колодке зажимов KZ.

Подсоединить кабель от нагревательных элементов (нагревательные элементы в комплект поставки не входят) к колодке зажимов KZ.

Подсоединить кабель от распределительного щита (кабель в комплект поставки не входит) к колодке зажимов KZ под кожухом ПУ.

Для трехфазного подключения нагрузки общей мощностью до 10кВт сечение фазных и нулевого провода кабелей ввода и нагрузки должны быть не менее 2,5мм².

Для однофазного подключения ПУ фазный провод необходимо подключить на объединенные перемычкой входные контакты (A1, B1, C1) клеммной колодки. При этом сечение фазного и нулевого провода силового кабеля должно быть не менее 4мм². Запрещается при однофазном подключении использовать нагрузку более 6кВт.

Во избежание искрения все электрические соединения необходимо тщательно протягивать, концы многожильных проводов должны быть оплечены.

Обеспечить «зануление» и заземление. Проверить сопротивление изоляции между зажимом заземления и каждым токопроводом ПУ, оно не должно быть менее 1МОм.

После окончания монтажа подать напряжение на пульт и электронагреватель.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установить на терморегуляторе TR необходимую температуру с помощью поворотной ручки. Включите необходимое количество тумблеров ступеней нагрева. Каждый тумблер подключает по 1/3 мощности. Последовательность и порядок включения не имеют значения – **каждая ступень независима друг от друга**. О режиме нагрева электронагревателей сигнализирует подсветка клавиш включенных ступеней.

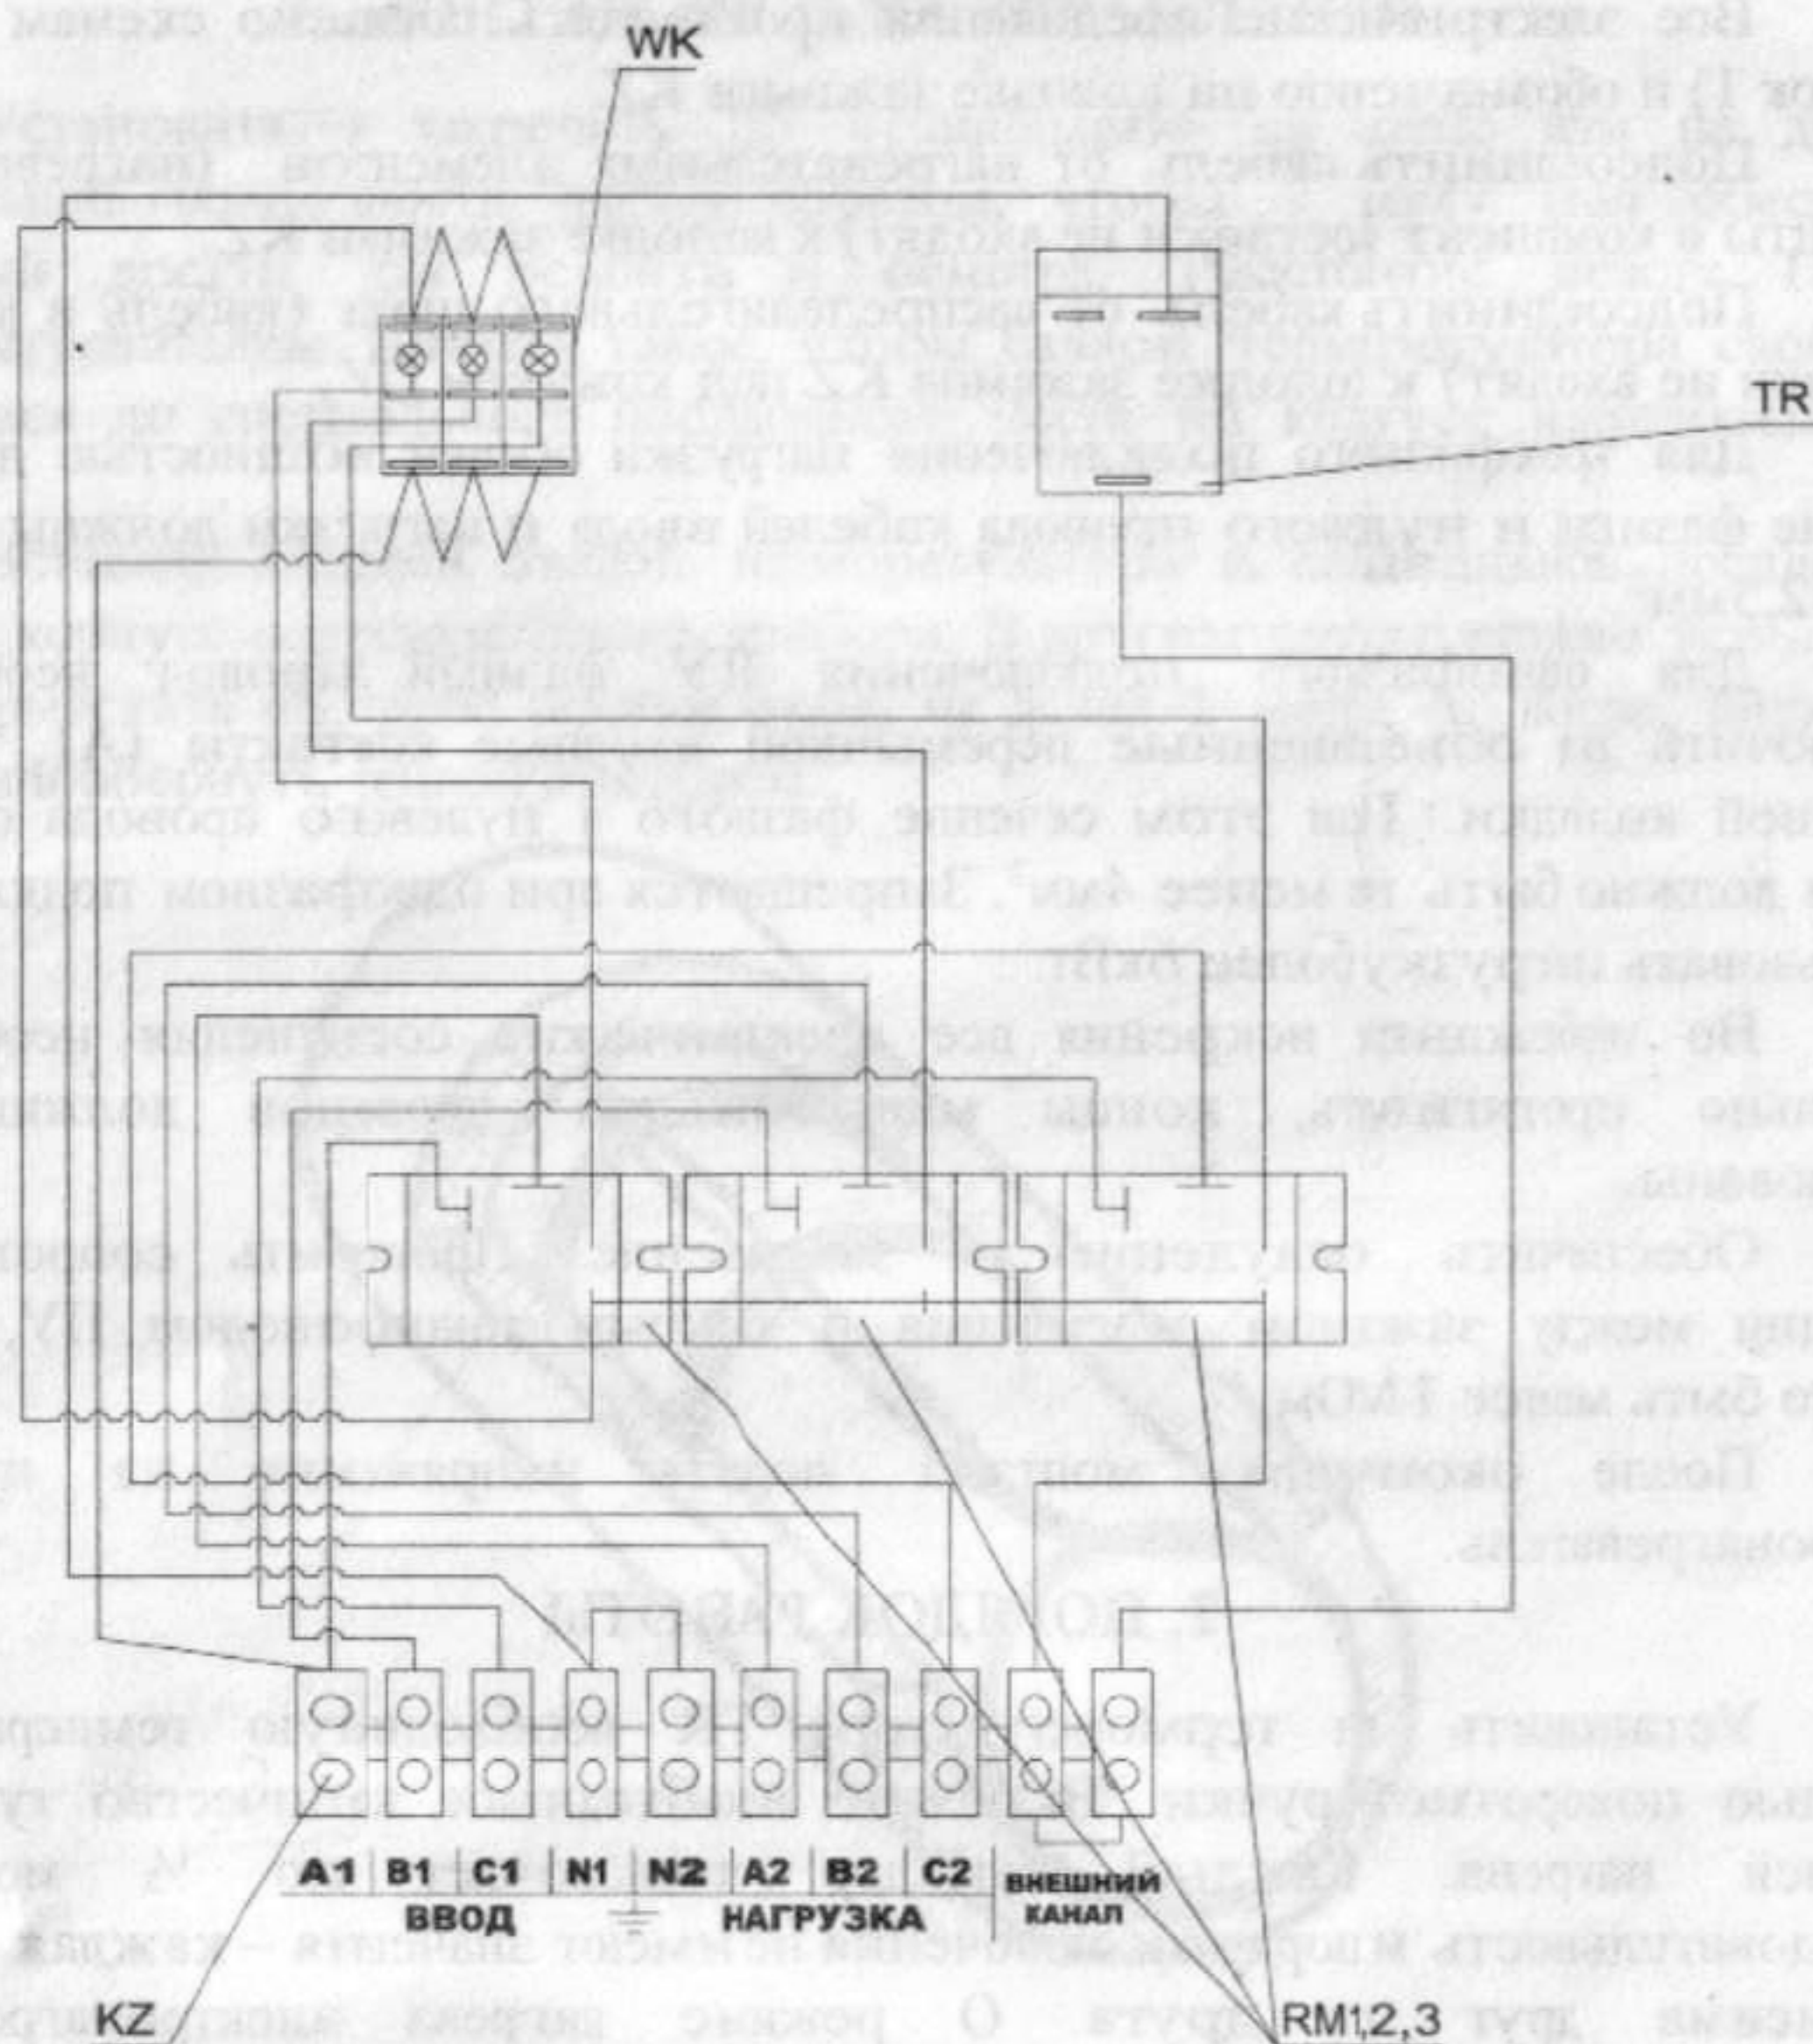


Рис.2 Схема монтажная.

Обозначение	Наименование	Примечание
KZ	Клудка зажимов	
TR	Терморегулятор	Регулировка температуры
WK	Включатель клавишный	
RM1	Реле магнитное	Максимальный ток I=30 А
RM2	Реле магнитное	Максимальный ток I=30 А
RM3	Реле магнитное	Максимальный ток I=30 А

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУ разрешается эксплуатировать в помещениях при температуре от +5°C до +40°C, влажности воздуха до 80% (при t +25°C). Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, токопроводящей пыли.

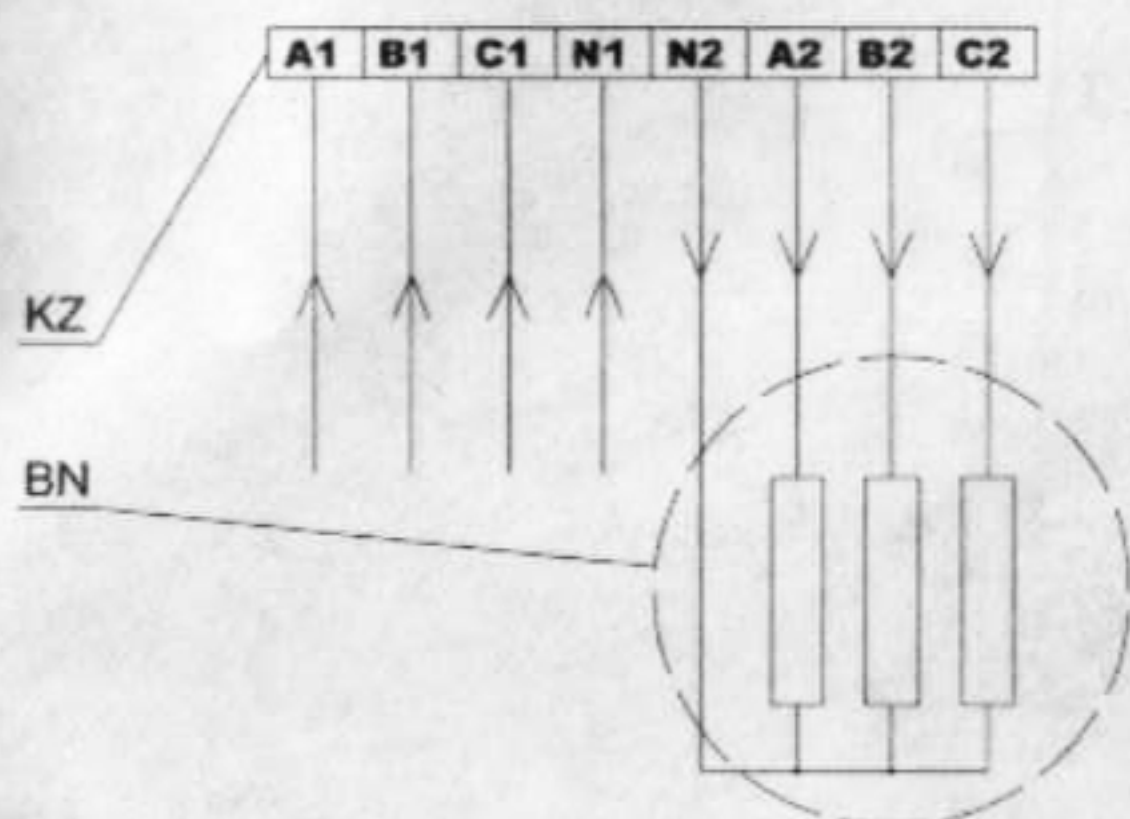


Рис. 1а Пример трехфазного подключения ТЭНБ-6, ТЭНБ-9

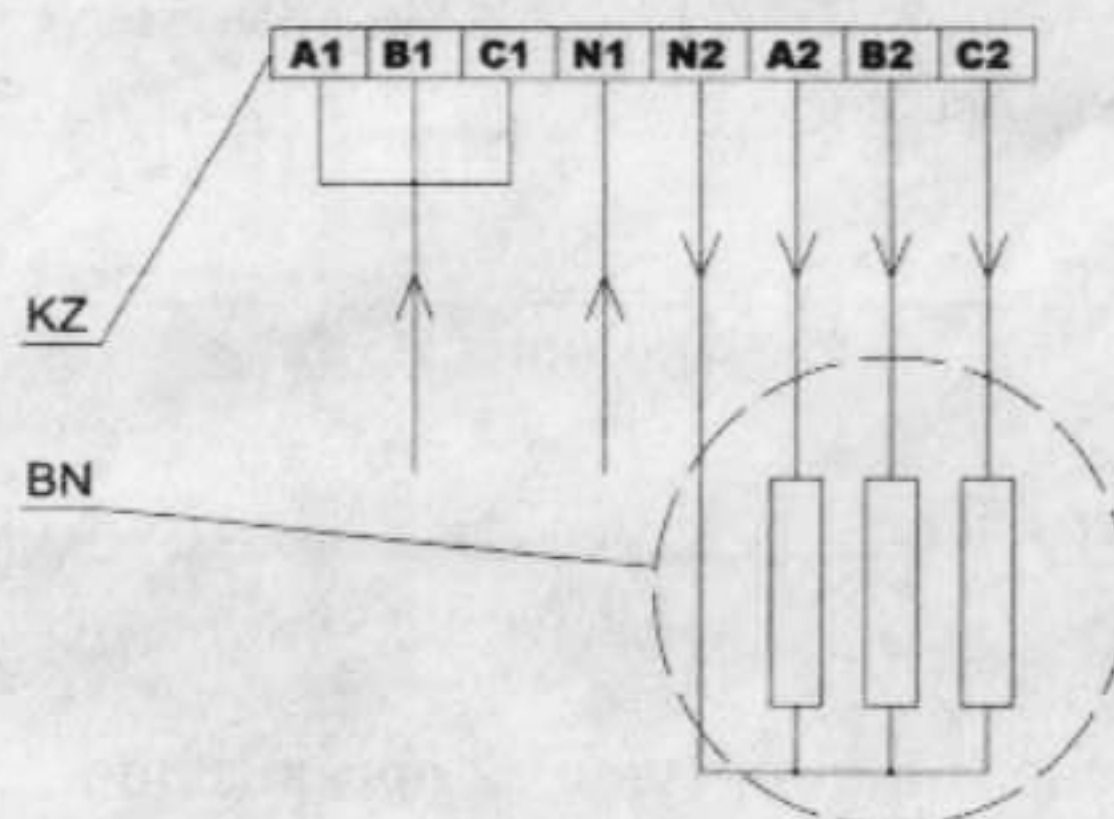


Рис. 1б Пример однофазного подключения ТЭНБ-6

Обозначение	Наименование	Примечание
KZ	Колодка зажимов	
BN	Блок нагревателей	Для ТЭНов на 220В

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие гарантирует соответствие ПУ требованиям технических условий при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации в течение 1 года со дня продажи торгующей организацией.

Гарантия не распространяется на ПУ, которые вышли из строя или получили дефекты по причине:

- прямого или косвенного химического, термического или физического воздействия, воздействия излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических разрядов, или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается данным Паспортом;

- внесения изменений в конструкцию ПУ;
- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- небрежного хранения, обращения и транспортировки ПУ потребителем;
- несоответствия параметров питающей сети параметрам, указанным в данном руководстве по эксплуатации или перепадах напряжения питающей сети.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий без отметки в паспорте о дате продажи и штампа торгующей организации.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Пульт Управления Электронагревателями ПУВН-10

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «30» СЕН 2022 г.

Мастер _____
(подпись)

Мастер ОТК _____
(подпись)

Наименование торгующей организации:

Дата продажи « » 20 г.

Штамп торгующей организации

Подпись продавца _____ / _____